

생명을 지키기 위해 정보 수집에 힘써 주세요

재해로부터 몸을 지키기 위해서 중요한 것은 재해에 관한 정보를 스스로 적극적으로 수집해 현상을 파악하고 안전한 장소로 대피하는 것입니다. 다양한 정보 전달 수단을 통해 정보를 정확하게 수집해 재해에 대비합니다.

● 방재 무선(MCA)

시민의 생명과 관련된 통신을 확보하기 위해 정비한 무선 기기입니다. 대피소 개설 정보와 J 얼러트의 긴급 정보를 아외 확실히 발송합니다.

● 긴급 속보 메일 (지역 메일)

시의 긴급 대피 정보와 J 얼러트의 긴급 정보를 알리는 메일입니다.

● 나카쓰 메일 나카쓰 메일(LINE 판)

기상청의 기상정보·주의보, 시의 긴급 대피 정보, J 얼러트의 긴급 정보 등을 알리는 메일(LINE)입니다.

● 방재 긴급 고지 FM 라디오

시의 긴급 대피 정보와 J 얼러트의 긴급 정보를 알 수 있는 라디오입니다.

● 나카쓰시 방재 포털 사이트

기상청의 기상정보·주의보, 시의 긴급 대피 정보, J 얼러트의 긴급 정보 등을 게재합니다.



나카쓰시의 방재 관련 정보는 시 홈페이지 '나카쓰시 방재 포털 사이트'에서도 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기로 →



재해 시의 긴급 연락

| 시설명 | 소재지 | 전화 |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 방재 행정 기관 | | |
| 나카쓰 시청 | 도요다마치 14-3 | 22-1111(대표) |
| 나카쓰 시청 방재위기관리과 | 도요다마치 14-3 | 22-1113(직통) |
| 산코 지소 | 산코하라구치 644-7 | 43-2050 |
| 혼아바케이 지소 | 혼아바케이마치 소기 1800 | 52-2211 |
| 아바케이 지소 | 아바케이마치 오이카사카 138-1 | 54-3111 |
| 아마쿠니 지소 | 아마쿠니마치 모리자네 130 | 62-3111 |
| 국도교통성 아마쿠니 강 하천사무소 | 다카세 1851-2 | 24-0571 |
| 나카쓰 토목사무소 | 주오마치 1-5-16 | 22-2110 |
| 나카쓰시 소방본부 | 가미미야가 364 | 22-0001 |
| 나카쓰시 소방서 동부출장소 | 산코시모마루사 1262 | 26-9222 |
| 나카쓰시 소방서 아바케이 분서 | 아바케이마치 오이카사카 2216-1 | 54-2100 |
| 나카쓰 경찰서 | 주오마치 1-2-10 | 22-2131 |
| 라이프라인 기관 | | |
| 나카쓰 시청 상하수도부 | 주오마치 2-3-1 | 24-1234 |
| 규슈 전력 송배전 나카쓰 배전사업소 | 주오마치 1-2-5 | 0800-777-9426 |
| 주식회사 에코이 나카쓰 가스영업소 | 나카도노 560-1 | 0120-303-851 |
| 구급 고지 병원 | | |
| 사카이 병원 | 주오마치 1-1-43 | 22-0192 |
| 가자와라 병원 | 나카도노마치 3-29-8 | 22-2535 |
| 마쓰나가 순환기병원 | 주오마치 1-3-54 | 24-6060 |
| 가와시마 정형외과병원 | 미야부 14-1 | 24-0464 |
| 나카쓰 시민병원 | 시모이케나가 173 | 22-2480 |
| 나카쓰 위장병원 | 나가조에 510 | 24-1632 |
| 나카쓰 뇌신경외과병원 | 후쿠시마 1055 | 32-2555 |

비상용 반출 배낭을 준비합니다!

정착 재해가 발생하면 전기, 가스, 수도 등의 라이프 라인을 사용할 수 없게 되거나, 도로가 잔해로 막히거나 수몰되어, 물류가 가능하지 않게 될 우려가 있습니다. 평소 재해에 대비하여 비축해 둡니다.

- 세면도구, 일회용 칫솔
- 음료수
- 식료품 (컵라면, 통조림, 비스킷, 초콜릿 등)
- 구급 용품 (반창고, 붕대, 소독액, 삼비약, 제온제 등)
- 귀중품 (예금통장, 인감, 현금, 건강보험증 등)
- 손전등, 휴대용 라디오, 보조 배터리, 휴대전화 충전기 등
- 헬멧·방재 두건, 마스크, 목장갑, 의류, 속옷, 담요, 수건, 물티슈, 휴대용 화장실 등
- 가족 구성이나 가족의 상황에 맞게 필요한 것 분류, 종이 기저귀, 젓병, 생리용품, 간병용품, 반려동물 식품 등

대피 수칙

대피 대상 지역에서 대피시설까지의 대피 경로를 해저드 맵 등으로 확인해 둡니다. 대피 경로에 대해서는 다음과 같은 점에 유의하여 설정해 주시기를 바랍니다.

- 충분한 폭이 확보되어 있는가.
- 벽돌 담장 붕괴, 낙하물 위험성은 없는가.
- 액상화 위험성이 낮은가.
- 다리를 이용할 경우 내진성이 확보되어 있는가.
- 해안이나 강변도로를 피하는 루트인가 아닌가.
- 지진해일을 향해 대피하는 루트가 되고 있지 않은가.

※ 대피 방법은 원칙적으로 도보로 합니다. 재해 시 요배려자(대피 행동 요원자)가 있는 경우나 대피 공간 지역에서 대피에 자동차를 이용하는 경우에는 지역에서 의논을 통해 우선 차량을 미리 정해 둡니다.

재해용 전언 다이얼의 이용 방법


● 재해용 전언 다이얼이란?

NTT에서는 재해 발생 시 재해지역의 통화가 연결되기 어려운 상황의 경우, 재해지역의 안부 등 정보를 음성으로 녹음, 재생하는 '재해용 전언 다이얼'을 설치합니다.

| | | |
|-------------|--|---------------------------------|
| 전언의 녹음 | 171-1-0000-00-0000 | (자택 전화번호 또는 연락을 취하고 싶은 분의 전화번호) |
| 전언의 재생 | 171-2-0000-00-0000 | |
| 전언 내용(시간) | 전언 1회당 30초 이내 | |
| 전언 보존 기간 | 제공 종료까지 | |
| 전언 축적 수 | 전화번호당 1~20개 전언 | |
| 이용할 수 있는 전화 | 가입 전화, ISDN, 하카리 전화, 공중전화, 휴대전화(일부 제외) 등 | |

※ 전언 축적 수와 보존 기간은 재해 상황에 따라 달라집니다.

나카쓰시 지진해일 해저드 맵 [지진해일 침수 예상 구역도]

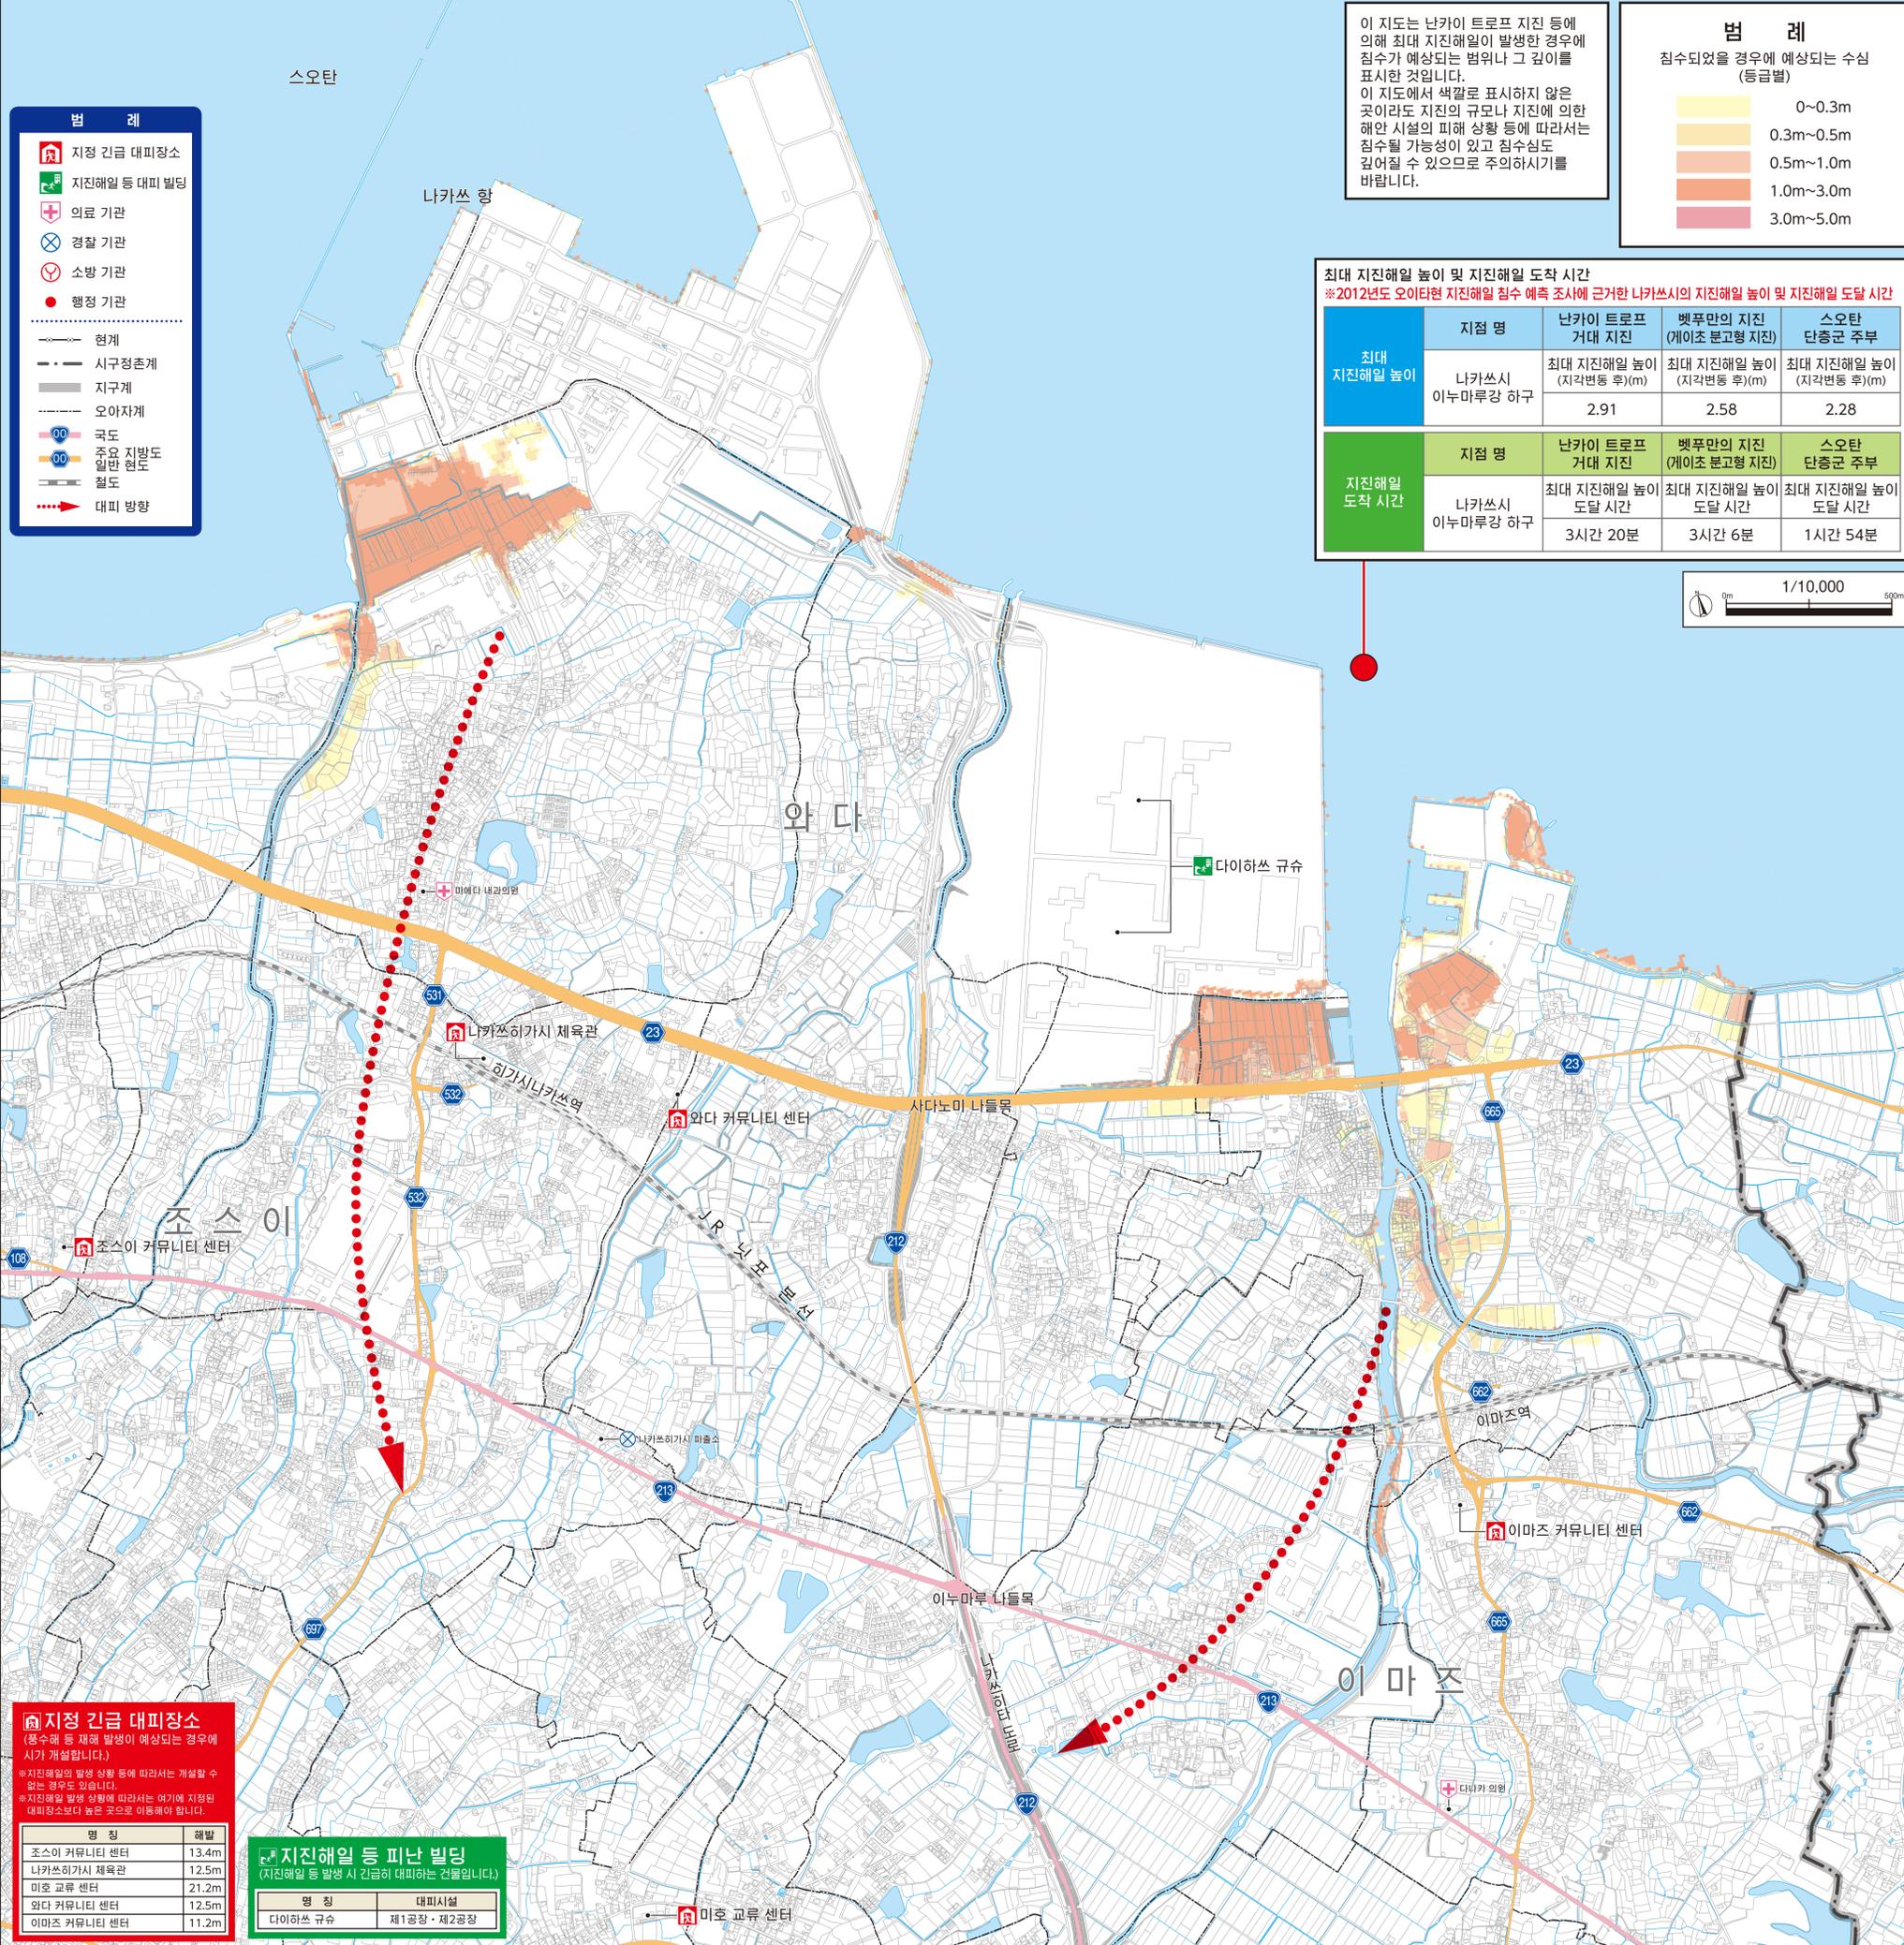

이 지도는 난카이 트로프 지진 등에 의해 최대 지진해일이 발생할 경우에 침수가 예상되는 범위나 그 깊이를 표시한 것입니다. 이 지도에서 색깔로 표시하지 않은 곳이라도 지진의 규모나 지진에 의한 해안 시설의 피해 상황 등에 따라서는 침수될 가능성이 있고 침수심도 깊어질 수 있으므로 주의하시기를 바랍니다.

범례

침수되었을 경우에 예상되는 수심 (등기별)

| |
|----------|
| 0~0.3m |
| 0.3~0.5m |
| 0.5~1.0m |
| 1.0~3.0m |
| 3.0~5.0m |

최대 지진해일 높이 및 지진해일 도착 시간

※ 2012년도 오이타현 지진해일 침수 예측 조사에 근거한 나카쓰시의 지진해일 높이 및 지진해일 도달 시간

| 최대 지진해일 높이 | 지점명 | 난카이 트로프 거대 지진 | 벳푸만의 지진 (게이조 분고형 지진) | 스오탄 단층군 주부 |
|------------|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 나카쓰시 이누마루강 하구 | 최대 지진해일 높이 (지각변동 후)(m) 2.91 | 최대 지진해일 높이 (지각변동 후)(m) 2.58 |

| 지진해일 도착 시간 | 지점명 | 난카이 트로프 거대 지진 | 벳푸만의 지진 (게이조 분고형 지진) | 스오탄 단층군 주부 |
|------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 나카쓰시 이누마루강 하구 | 최대 지진해일 높이 도달 시간 3시간 20분 | 최대 지진해일 높이 도달 시간 3시간 6분 |

지정 긴급 대피장소

(홍수해 등 재해 발생이 예상되는 경우에 시가 개설합니다.)

| 명칭 | 해발 |
|-------------|-------|
| 조스이 커뮤니티 센터 | 13.4m |
| 나카쓰리하시 체육관 | 12.5m |
| 마호 교류 센터 | 21.2m |
| 와다 커뮤니티 센터 | 12.5m |
| 이마즈 커뮤니티 센터 | 11.2m |

지진해일 등 피난 빌딩

(지진해일 등 발생 시 긴급히 대피하는 건물입니다.)

| 명칭 | 대피시설 |
|---------|-----------|
| 다이아쓰 규슈 | 제1공장·제2공장 |

【この地図は、中津市長の承認を得て、同市長の2千5百分の1都市計画基本図を使用しているものである。(承認番号令4年申第967号) (この地図は、大分県知事の承認を得て、5,000分の1森林基本図を使用し、調整したものである。(承認番号24-41号 平成24年8月3日) (무단 복제 금지) © 2025 ZENRIN CO., LTD. 〒752-8210 津波避難ビル